


# Domekt R 300 V C8

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	310
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	86
Atskaitos srautas, m³/s	0,061
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,29
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	85
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/6,7
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	3,9
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	83
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	33
Garso galia, L <sub>WA</sub> , dBA	40
Garso slėgis, L <sub>PA</sub> , dBA, (3 m)	29
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	290×205×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	515×615×605
Priežiūros erdvė, mm	610
Masė, kg	29



## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

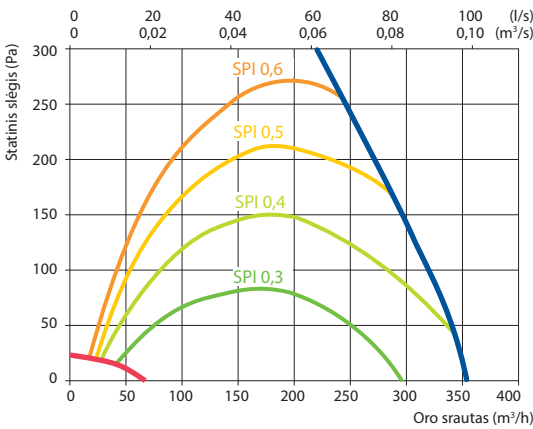

## Priedai


Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a-KA8140

## Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	15,8	16,9	17,6	18,3	19,0	22,4	23,1	23,8

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

## Dešininis (R1)

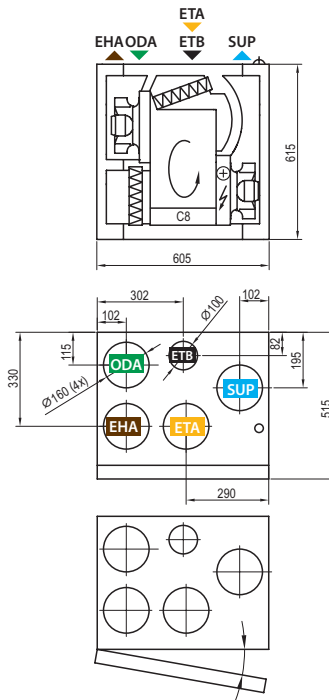

## Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo junginys (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)